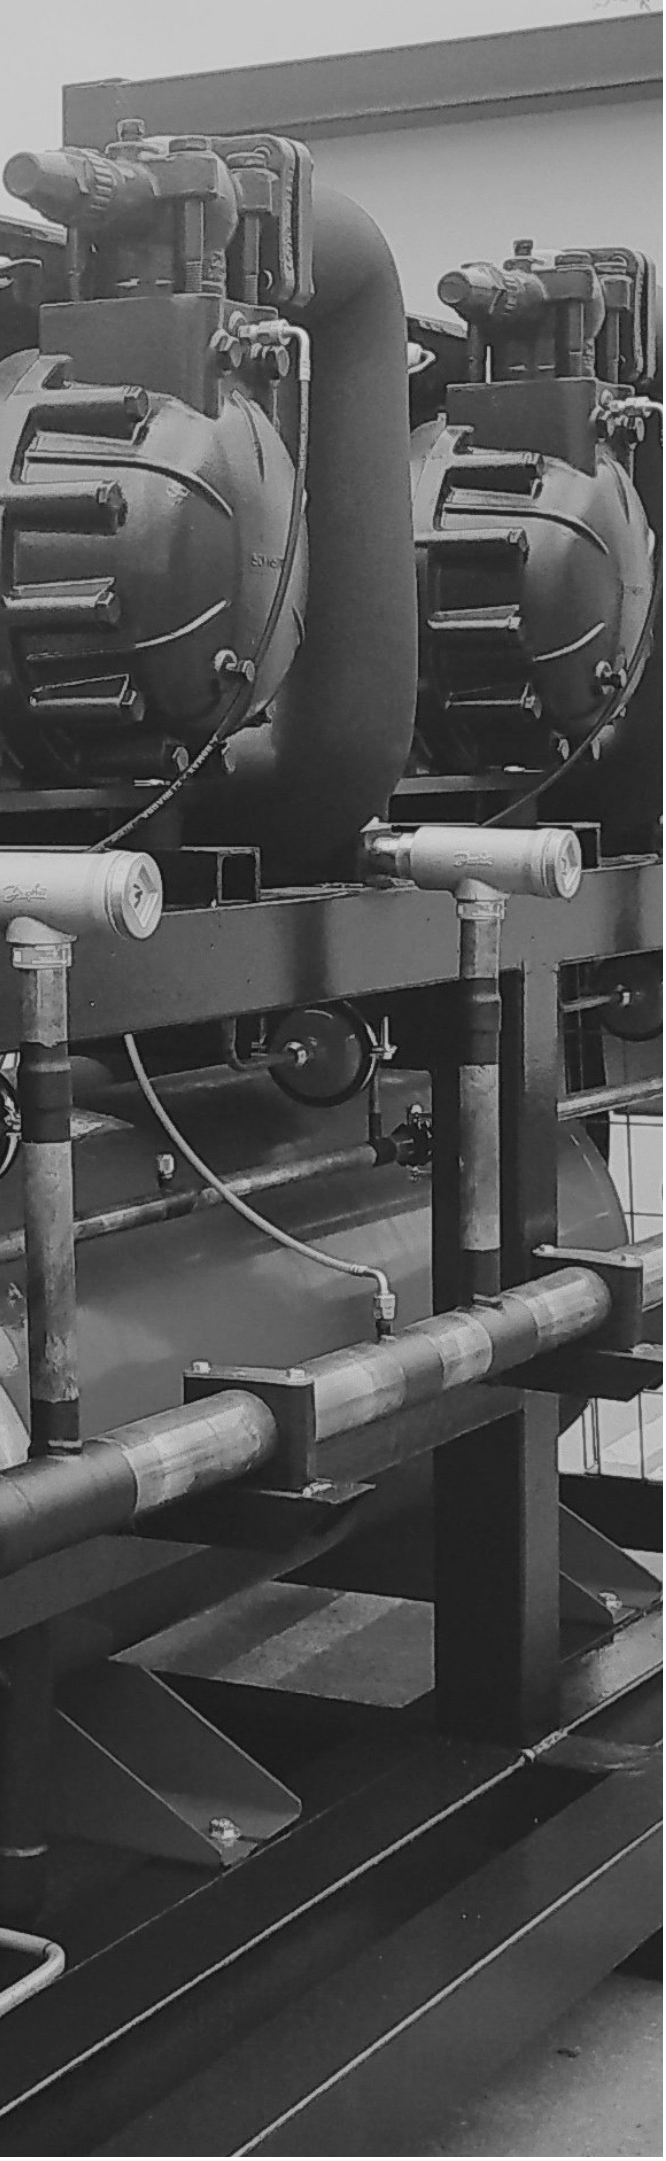

КОМПАНИЯ "НОРД-СМ"

# ПОРШНЕВЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ

2022 год

КАТАЛОГ

# СОДЕРЖАНИЕ

## ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ 2-4 Х КОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ НА БАЗЕ DORIN


03 Описание компрессорной станции

04 Состав базовой комплектации агрегата. Формирование кода модели

05 Дополнительные опции

06 Модельный ряд СТ 2-х компрессорных агрегатов

07 Модельный ряд НТ 2-х компрессорных агрегатов

08 Модельный ряд СТ 3-х компрессорных агрегатов

09 Модельный ряд НТ 3-х компрессорных агрегатов

10 Модельный ряд СТ 4-х компрессорных агрегатов

11 Модельный ряд НТ 4-х компрессорных агрегатов

12 Описание ресиверных станций. Формирование кода модели

13 Модельный ряд ресиверных станций

14 Контактные данные

# ОПИСАНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ

СИСТЕМА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА, НАЗЫВАЕТСЯ **ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ**.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:

- ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СЧЁТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНОЙ ХОЛОДОПОТРЕБНОСТИ
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
- РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛОЩАДЕЙ
- ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

В КАЧЕСТВЕ АГРЕГАТОВ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ **КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ**. ЭТО ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЦИРКУЛЯЦИЮ ХЛАДАГЕНТА ВО ФРЕОНОВОМ КОНТУРЕ.

КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ ИМЕЮТ СВОИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ СФЕРУ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ:

- СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ **(СТ)**
- НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ **(НТ)**

КАК ПРАВИЛО, ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЕЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ СНАБЖЕНИЕ ХОЛОДОМ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ НАЛИЧИЯ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВОГО УРОВНЯ ТЕМПЕРАТУРЫ:

- ОСНАЩЕНИЕ СКЛАДОВ ХРАНЕНИЯ, ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
- ОХЛАЖДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
- СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
- ДЛЯ ЛЕДОВЫХ АРЕН И ХОККЕЙНЫХ ПЛОЩАДОК: ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ И НАМОРОЗКИ ЛЬДА И МНОГИХ ДРУГИХ
- В ПИЩЕВОЙ, МОЛОЧНОЙ, МЯСО И РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОЛЕЕ СЛОЖНОЙ УСТАНОВКИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ХОЛОДОМ ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ ДАЖЕ ПРИ ТОМ УСЛОВИИ, ЧТО ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМПЕРАТУРНОМУ РЕЖИМУ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НИХ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАЗЛИЧАЮТСЯ. ТАКИЕ УСТАНОВКИ НАЗЫВАЮТСЯ САТЕЛЛИТНЫМИ.

**ГРУППА КОМПАНИЙ НОРД** ИМЕЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ 30-ТИ ЛЕТНИЙ ОПЫТ В ПРОЕКТИРОВАНИИ, ПРОИЗВОДСТВЕ И СЕРВИСЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ. МЫ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТИМ ОПЫТОМ, ИЗГОТАВЛИВАЯ НАШИ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВАС.

# СОСТАВ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ АГРЕГАТА

## СОСТАВ АГРЕГАТА

СБОРКА АГРЕГАТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БАЗЕ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ ФИРМЫ «DORIN». ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГРЕГАТОВ НА БАЗЕ КОМПРЕССОРОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (BITZER, FRASCOLD, BOCK И ДР.)

КОНСТРУКТИВНО КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИЗДЕЛИЕ ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ. ВСЕ УЗЛЫ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ОДНОЙ РАМЕ И ГЕРМЕТИЧНО СОЕДИНЕНЫ ТРУБОПРОВОДАМИ. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР КАЖДОЙ СТАНЦИИ ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И НАЛИЧИЕ УТЕЧЕК, ПРИ ПОСТАВКЕ ЗАПОЛНЕН ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ. УПРАВЛЕНИЕ СТАНЦИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ СПРОЕКТИРОВАН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УСТАНОВКИ, ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ И ЗАЩИТЫ ОТ НЕДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ. СИСТЕМА АВТОМАТИКИ ПЕРЕД ПЕРЕДАЧЕЙ ГОТОВОЙ УСТАНОВКИ ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ НА НАЛИЧИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- КОМПРЕССОР
- РЕСИВЕР
- УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
- ХОЛОДИЛЬНАЯ АВТОМАТИКА
- ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
- ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ
- РАМА АГРЕГАТА
- КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПАСПОРТ АГРЕГАТА, ПАСПОРТА НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ)
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВСАСЫВАЮЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТСУТСТВИЕ ВЫПАДЕНИЯ КОНДЕНСАТА НА СВОЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (Т ОКР.СР. +25°С И RH% 60). СТ АГРЕГАТЫ — 19ММ. НТ АГРЕГАТЫ — 25ММ

## РАСШИФРОВКА КОДА МОДЕЛИ

| URN | 2x | H281CC | ОЖ | РДК | ВЗ | РП | БУ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1 ИСПОЛНЕНИЕ АГРЕГАТА:
URN - КОМПРЕССОРНО-РЕСИВЕРНЫЙ
UAN- КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ

2 КОЛИЧЕСТВО КОМПРЕССОРОВ

3 МОДЕЛЬ ПРИМЕНЯЕМОГО КОМПРЕССОРА

4...9 УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ АГРЕГАТА

**ОЖ** **УСТАНОВКА ОТДЕЛИТЕЛЯ ЖИДКОСТИ**
ДАННОЕ РЕШЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ КОМПРЕССОРА ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УДАРОВ, СНИЖАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОГО ФРЕОНА ВО ВСАСЫВАНИЕ КОМПРЕССОРА

**РДК** **УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ** НА ЛИНИИ НАГНЕТАНИЯ
ДАННОЕ РЕШЕНИЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

**РДК2** **УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ** НА ЛИНИИ ЖИДКОСТИ

**ВЗ** **УСТАНОВКА ЗАПОРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ**
ДАННОЕ РЕШЕНИЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОТСЕЧЬ АГРЕГАТ ОТ СИСТЕМЫ

**РП** **УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ МОЩНОСТИ КОМПРЕССОРА ТЕКУЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЧАСТОТЫ ПУСКОВ КОМПРЕССОРА. НЕСОВМЕСТИМО С ОПЦИЕЙ ПЧ

**ВГ** **УСТАНОВКА ВИБРОГАСИТЕЛЕЙ**
ДАННОЕ РЕШЕНИЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ШУМА И ВИБРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ КОМПРЕССОРОВ

**ПМ** **УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЯ НА МАСЛОСБОРНИК**

**ДКН** **УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ НА КАЖДЫЙ КОМПРЕССОР**
ДАННОЕ РЕШЕНИЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА МАСЛА ВО ВРЕМЯ СТОЯНКИ КОМПРЕССОРА. АКТУАЛЬНО В СЛУЧАЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ПРИ НИЗКИХ ОКРУЖАЮЩИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

**КРП** **ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГРЕГАТЫ В ЗАКРЫТОМ КОРПУСЕ**
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ УЛИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ АГРЕГАТА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ УМЕНЬШЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА ОТ РАБОТАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ И АНТИВАНДАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

**ПШУ** **УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЯ В ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ**
ДАННОЕ РЕШЕНИЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПРАВНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
АКТУАЛЬНО В СЛУЧАЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТА ПРИ НИЗКИХ ОКРУЖАЮЩИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

**ВД** **УСТАНОВКА ВЫНОСНОГО ДИСПЛЕЯ**
ДАННОЕ РЕШЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ, НЕ ОТКРЫВАЯ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

**ПЧ** **УСТАНОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ**
ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПОЗВОЛЯЕТ ПЛАВНО ПОДДЕРЖИВАТЬ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ АГРЕГАТА, ЧТО ДЕЛАЕТ УСТАНОВКУ БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНОЙ

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТ 2-Х КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

## НА КОМПРЕССОРЕ DORIN

| МОДЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА | Qхол. (-10/45), КВТ* | РЭЛ., КВТ** | НАГНЕТАНИЕ | ВСАСЫВАНИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ДхШхВ, ММ*** | ВЕС, КГ*** | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСИВЕР **** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URN-2xH405CC | 19,38 | 9,7 | 7/8 | 1 3/8 | 1400*900*1200 | 350 | URN - 40,0-7/8 |
| URN-2xH505CC | 23,32 | 11,44 | 7/8 | 1 3/8 | 1400*900*1200 | 350 | URN - 40,0-7/8 |
| URN-2xH705CC | 27,58 | 13,26 | 7/8 | 1 5/8 | 1400*900*1200 | 350 | URN - 50,0-7/8 |
| URN-2xH755CC | 31,96 | 15,22 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1400*900*1200 | 350 | URN - 50,0-7/8 |
| URN-2xH1002CC | 37,38 | 17,04 | 1 1/8 | 1 5/8 | 1550*1000*1350 | 430 | URN - 63,0-1 1/8 |
| URN-2xH1003CC | 42,42 | 19,74 | 1 1/8 | 2 1/8 | 1550*1000*1350 | 430 | URN - 63,0-1 1/8 |
| URN-2xH1201CC | 43,96 | 19,88 | 1 1/8 | 2 1/8 | 1700*1100*1360 | 470 | URN - 63,0-1 1/8 |
| URN-2xH1501CC | 50,86 | 23,62 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1700*1100*1360 | 470 | URN - 80,0-1 1/8 |
| URN-2xH2001CC | 59 | 27,3 | 1 3/8 | 2 1/8 | 1700*1100*1360 | 470 | URN - 80,0-1 1/8 |
| URN-2xH2201CC | 66,86 | 30,9 | 1 3/8 | 2 5/8 | 1700*1100*1360 | 470 | URN - 100,0-1 3/8 |
| URN-2xH2500CC | 75,56 | 34,16 | 1 3/8 | 2 5/8 | 1850*1110*1400 | 650 | URN - 100,0-1 3/8 |
| URN-2xH3000CC | 85,28 | 38,64 | 1 5/8 | 2 5/8 | 1850*1110*1400 | 650 | URN - 100,0-1 3/8 |
| URN-2xH3200CC | 92,1 | 41,26 | 1 5/8 | 2 5/8 | 1850*1110*1400 | 650 | URN - 120,0-1 3/8 |
| URN-2xH3400CC | 99,96 | 46,14 | 1 5/8 | 3 1/8 | 1850*1110*1400 | 650 | URN - 120,0-1 5/8 |
| URN-2xH3500CC | 111,44 | 52,18 | 1 5/8 | 3 1/8 | 2150*1310*1400 | 800 | URN - 160,0-1 5/8 |
| URN-2xH4000CC | 123,5 | 58,3 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2150*1310*1400 | 800 | URN - 160,0-1 5/8 |
| URN-2xH4500CC | 133,56 | 61,74 | 2 1/8 | 3 1/8 | 2150*1310*1400 | 800 | URN - 160,0-1 5/8 |
| URN-2xH 5000CC | 147,86 | 68,56 | 2 1/8 | 2x2 5/8 | 2150*1310*1400 | 800 | URN - 160,0-2 1/8 |
| URN-2xH5500CC | 159,3 | 73,72 | 2 1/8 | 2x2 5/8 | 2450*1510*1400 | 1100 | URN - 160,0-2 1/8 |
| URN-2xH6000CC | 187,2 | 81,92 | 2 1/8 | 2x2 5/8 | 2450*1510*1400 | 1100 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-2xH7500CC | 202,6 | 89,64 | 2 1/8 | 2x3 1/8 | 2450*1510*1400 | 1100 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-2xH8001CC | 226,6 | 100,16 | 2 5/8 | 2x3 1/8 | 2450*1510*1400 | 1100 | URN - 250,0-2 1/8 |
| URN-2xH9000CC | 247,4 | 109,36 | 2 5/8 | 2x3 1/8 | 2450*1510*1400 | 1100 | URN - 250,0-2 5/8 |

* ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ РЕЖИМА -10 КИПЕНИЯ И 45 КОНДЕНСАЦИИ
** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ АГРЕГАТА В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УЧЕТА ВЕНТИЛЯТОРОВ КОНДЕНСАТОРА
*** ГАБАРИТЫ И ВЕС УКАЗАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОПЦИЙ, ОРИЕНТИРОВОЧНО
**** РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСИВЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ, С УКАЗАНИЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ И ОБЪЕМА.
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМ. В РАЗДЕЛЕ РЕСИВЕРА.

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НТ 2-Х КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

## НА КОМПРЕССОРЕ DORIN

| МОДЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА | Qхол. (-35/45), КВТ* | РЭЛ., КВТ** | НАГНЕТАНИЕ | ВСАСЫВАНИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ДхШхВ, ММ*** | ВЕС, КГ*** | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСИВЕР **** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URN-2xH355CS | 9,04 | 6,92 | 5/8 | 1 3/8 | 1400*1000*1200 | 370 | URN - 25-5/8 |
| URN-2xH405CS | 10,98 | 7,94 | 5/8 | 1 3/8 | 1400*1000*1200 | 370 | URN - 32,5-5/8 |
| URN-2xH505CS | 12,72 | 9,24 | 3/4 | 1 3/8 | 1400*1000*1200 | 370 | URN - 40,0-5/8 |
| URN-2xH705CS | 15,08 | 10,58 | 3/4 | 1 5/8 | 1400*1000*1200 | 370 | URN - 40,0-5/8 |
| URN-2xH751CS | 17,26 | 12,38 | 3/4 | 1 5/8 | 1650*1100*1400 | 450 | URN - 50,0-3/4 |
| URN-2xH801CS | 20,88 | 14,36 | 7/8 | 2 1/8 | 1650*1100*1400 | 450 | URN - 50,0-3/4 |
| URN-2xH851CS | 21,12 | 13,98 | 7/8 | 2 1/8 | 1650*1100*1400 | 450 | URN - 50,0-3/4 |
| URN-2xH1001CS | 24,54 | 16,18 | 7/8 | 2 1/8 | 1650*1100*1400 | 450 | URN - 63,0-7/8 |
| URN-2xH1501CS | 28,46 | 19,08 | 1 1/8 | 2 1/8 | 1900*1100*1400 | 490 | URN - 80,0-7/8 |
| URN-2xH1601CS | 31,7 | 21,72 | 1 1/8 | 2 1/8 | 1900*1100*1400 | 490 | URN - 80,0-7/8 |
| URN-2xH2000CS | 35,6 | 24,72 | 1 1/8 | 2 5/8 | 1900*1300*1400 | 730 | URN - 80,0-1 1/8 |
| URN-2xH2500CS | 39,98 | 27,6 | 1 1/8 | 2 5/8 | 1900*1300*1400 | 730 | URN - 100,0-1 1/8 |
| URN-2xH2700CS | 43,96 | 29,98 | 1 1/8 | 2 5/8 | 1900*1300*1400 | 730 | URN - 100,0-1 1/8 |
| URN-2xH2900CS | 48,04 | 33,52 | 1 3/8 | 2 5/8 | 1900*1300*1400 | 730 | URN - 120,0-1 1/8 |
| URN-2xH3000CS | 53,34 | 35,94 | 1 3/8 | 3 1/8 | 2150*1300*1400 | 850 | URN - 120,0-1 3/8 |
| URN-2xH3500CS | 59,96 | 40,46 | 1 3/8 | 3 1/8 | 2150*1300*1400 | 850 | URN - 120,0-1 3/8 |
| URN-2xH4000CS | 64,92 | 44,24 | 1 3/8 | 3 1/8 | 2150*1300*1400 | 850 | URN - 160,0-1 3/8 |
| URN-2xH4500CS | 70,8 | 47,56 | 1 5/8 | 3 1/8 | 2150*1300*1400 | 850 | URN - 160,0-1 3/8 |
| URN-2xH5000CS | 75,24 | 49,86 | 1 5/8 | 3 1/8 | 2350*1460*1400 | 1100 | URN - 160,0-1 3/8 |
| URN-2xH5500CS | 84,38 | 56,06 | 1 5/8 | 2x2 5/8 | 2350*1460*1400 | 1100 | URN - 160,0-1 5/8 |

* ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ РЕЖИМА -35 КИПЕНИЯ И 45 КОНДЕНСАЦИИ
** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ АГРЕГАТА В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УЧЕТА ВЕНТИЛЯТОРОВ КОНДЕНСАТОРА
*** ГАБАРИТЫ И ВЕС УКАЗАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОПЦИЙ, ОРИЕНТИРОВОЧНО
**** РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСИВЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ, С УКАЗАНИЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ И ОБЪЕМА.
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМ. В РАЗДЕЛЕ РЕСИВЕРА

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТ 3-Х КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

## НА КОМПРЕССОРЕ DORIN

| МОДЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА | Qхол. (-10/45), КВТ* | РЭЛ., КВТ** | НАГНЕТАНИЕ | ВСАСЫВАНИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ДхШхВ, ММ*** | ВЕС, КГ*** | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСИВЕР **** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URN-3xH405CC | 29,07 | 14,4 | 7/8 | 2x1 1/8 | 1800x1000x1200 | 466 | URN - 40,0-7/8 |
| URN-3xH505CC | 34,98 | 17,01 | 1 1/8 | 2x1 3/8 | 1800x1000x1200 | 466 | URN - 63,0-1 1/8 |
| URN-3xH705CC | 41,37 | 19,74 | 1 1/8 | 2x1 3/8 | 1800x1000x1200 | 466 | URN - 63,0-1 1/8 |
| URN-3xH755CC | 47,94 | 22,68 | 1 1/8 | 2x1 3/8 | 1800x1000x1200 | 466 | URN - 80,0-1 1/8 |
| URN-3xH1002CC | 56,07 | 25,41 | 1 3/8 | 2x1 5/8 | 2360x1000x1360 | 545 | URN - 80,0-1 1/8 |
| URN-3xH1003CC | 63,63 | 29,46 | 1 3/8 | 2x1 5/8 | 2360x1000x1360 | 545 | URN - 100,0-1 3/8 |
| URN-3xH1201CC | 65,94 | 29,67 | 1 3/8 | 2x1 5/8 | 2500x1200x1560 | 656 | URN - 100,0-1 3/8 |
| URN-3xH1501CC | 76,29 | 35,28 | 1 3/8 | 2x1 5/8 | 2500x1200x1560 | 656 | URN - 100,0-1 3/8 |
| URN-3xH2001CC | 88,5 | 40,8 | 1 5/8 | 2x2 1/8 | 2500x1200x1560 | 656 | URN - 120,0-1 3/8 |
| URN-3xH2201CC | 100,29 | 46,2 | 1 5/8 | 2x2 1/8 | 2500x1200x1560 | 656 | URN - 120,0-1 5/8 |
| URN-3xH2500CC | 113,34 | 51,09 | 1 5/8 | 2x2 1/8 | 2700x1250x1560 | 1000 | URN - 160,0-1 5/8 |
| URN-3xH3000CC | 127,92 | 57,81 | 2 1/8 | 2x2 5/8 | 2700x1250x1560 | 1000 | URN - 160,0-1 5/8 |
| URN-3xH3200CC | 138,15 | 61,74 | 2 1/8 | 2x2 5/8 | 2700x1250x1560 | 1000 | URN - 160,0-2 1/8 |
| URN-3xH3400CC | 149,94 | 69,06 | 2 1/8 | 2x2 5/8 | 2700x1250x1560 | 1000 | URN - 160,0-2 1/8 |
| URN-3xH3500CC | 167,16 | 77,57 | 2 1/8 | 2x2 5/8 | 2600x1250x1560 | 1200 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-3xH4000CC | 185,25 | 86,75 | 2 1/8 | 2x2 5/8 | 2600x1250x1560 | 1200 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-3xH4500CC | 200,34 | 91,91 | 2 1/8 | 2x3 1/8 | 2600x1250x1560 | 1200 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-3xH5000CC | 221,79 | 102,14 | 2 5/8 | 2x3 1/8 | 2600x1250x1560 | 1200 | URN - 250,0-2 1/8 |
| URN-3xH5500CC | 238,95 | 109,88 | 2 5/8 | 2x3 1/8 | 3350x1500x2350 | 1400 | URN - 250,0-2 5/8 |
| URN-3xH6000CC | 268,44 | 122,18 | 2 5/8 | 2x3 1/8 | 3350x1500x2350 | 1400 | URN - 250,0-2 5/8 |
| URN-3xH7500CC | 290,46 | 133,76 | 2 5/8 | 2хДу80 | 3350x1500x2350 | 1400 | URN - 2x160,0-2 5/8 |
| URN-3xH8001CC | 324,9 | 149,54 | 3 1/8 | 2хДу80 | 3350x1500x2350 | 1400 | URN - 2x160,0-2 5/8 |
| URN-3xH9000CC | 354,9 | 163,34 | 3 1/8 | 2хДу100 | 3350x1500x2350 | 1400 | URN - 2x160,0-2 5/8 |

* ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ РЕЖИМА -10 КИПЕНИЯ И 45 КОНДЕНСАЦИИ
** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ АГРЕГАТА В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УЧЕТА ВЕНТИЛЯТОРОВ КОНДЕНСАТОРА
*** ГАБАРИТЫ И ВЕС УКАЗАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОПЦИЙ, ОРИЕНТИРОВОЧНО
**** РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСИВЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ, С УКАЗАНИЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ И ОБЪЕМА
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМ. В РАЗДЕЛЕ РЕСИВЕРА

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НТ 3-Х КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

## НА КОМПРЕССОРЕ DORIN

| МОДЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА | Qхол. (-35/45), КВТ* | РЭЛ., КВТ** | НАГНЕТАНИЕ | ВСАСЫВАНИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ДхШхВ, ММ*** | ВЕС, КГ*** | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСИВЕР **** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URN-3xH355CS | 13,56 | 10,18 | 3/4 | 2x1 1/8 | 1800x1000x1200 | 466 | URN - 40,0-5/8 |
| URN-3xH405CS | 16,47 | 11,71 | 3/4 | 2x1 1/8 | 1800x1000x1200 | 466 | URN - 50,0-3/4 |
| URN-3xH505CS | 19,08 | 13,66 | 7/8 | 2x1 3/8 | 1800x1000x1200 | 466 | URN - 50,0-3/4 |
| URN-3xH705CS | 22,62 | 15,67 | 7/8 | 2x1 3/8 | 1800x1000x1200 | 466 | URN - 63,0-7/8 |
| URN-3xH751CS | 25,89 | 18,37 | 7/8 | 2x1 3/8 | 2360x1000x1360 | 545 | URN - 63,0-7/8 |
| URN-3xH801CS | 31,32 | 21,34 | 1 1/8 | 2x1 5/8 | 2360x1000x1360 | 545 | URN - 63,0-1 1/8 |
| URN-3xH851CS | 31,68 | 20,77 | 1 1/8 | 2x1 5/8 | 2500x1200x1560 | 656 | URN - 63,0-1 1/8 |
| URN-3xH1001CS | 36,81 | 24,07 | 1 1/8 | 2x1 5/8 | 2500x1200x1560 | 656 | URN - 80,0-1 1/8 |
| URN-3xH1501CS | 42,69 | 28,42 | 1 1/8 | 2x2 1/8 | 2500x1200x1560 | 656 | URN - 80,0-1 1/8 |
| URN-3xH1601CS | 47,55 | 32,38 | 1 1/8 | 2x2 1/8 | 2500x1200x1560 | 656 | URN - 100,0-1 1/8 |
| URN-3xH2000CS | 53,4 | 36,88 | 1 3/8 | 2x2 1/8 | 2700x1250x1560 | 1000 | URN - 100,0-1 1/8 |
| URN-3xH2500CS | 59,97 | 41,2 | 1 3/8 | 2x2 1/8 | 2700x1250x1560 | 1000 | URN - 120,0-1 3/8 |
| URN-3xH2700CS | 65,94 | 44,77 | 1 3/8 | 2x2 5/8 | 2700x1250x1560 | 1000 | URN - 120,0-1 3/8 |
| URN-3xH2900CS | 72,06 | 50,08 | 1 5/8 | 2x2 5/8 | 2700x1250x1560 | 1000 | URN - 160,0-1 5/8 |
| URN-3xH3000CS | 80,01 | 53,71 | 1 5/8 | 2x2 5/8 | 2600x1250x1560 | 1200 | URN - 160,0-1 5/8 |
| URN-3xH3500CS | 89,94 | 60,49 | 1 5/8 | 2x2 5/8 | 2600x1250x1560 | 1200 | URN - 160,0-1 5/8 |
| URN-3xH4000CS | 97,38 | 66,16 | 1 5/8 | 2x2 5/8 | 2600x1250x1560 | 1200 | URN - 160,0-1 5/8 |
| URN-3xH4500CS | 106,2 | 71,14 | 2 1/8 | 2x3 1/8 | 2600x1250x1560 | 1200 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-3xH5000CS | 112,86 | 74,59 | 2 1/8 | 2x3 1/8 | 3350x1500x2350 | 1800 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-3xH5500CS | 126,57 | 83,89 | 2 1/8 | 2x3 1/8 | 3350x1500x2350 | 1800 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-3xH6000CS | 137,1 | 92,32 | 2 1/8 | 2x3 1/8 | 3350x1500x2350 | 1800 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-3xH7501CS | 152,61 | 101,32 | 2 1/8 | 2xДу80 | 3350x1500x2350 | 1800 | URN - 250,0-2 1/8 |
| URN-3xH8000CS | 167,97 | 110,32 | 2 1/8 | 2xДу80 | 3350x1500x2350 | 1800 | URN - 250,0-2 1/8 |

* ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ РЕЖИМА -35 КИПЕНИЯ И 45 КОНДЕНСАЦИИ
** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ АГРЕГАТА В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УЧЕТА ВЕНТИЛЯТОРОВ КОНДЕНСАТОРА
*** ГАБАРИТЫ И ВЕС УКАЗАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОПЦИЙ, ОРИЕНТИРОВОЧНО
**** РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСИВЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ, С УКАЗАНИЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ И ОБЪЕМА
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМ. В РАЗДЕЛЕ РЕСИВЕРА

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТ 4-Х КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

## НА КОМПРЕССОРЕ DORIN

| МОДЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА | Qхол. (-10/45), КВТ* | РЭЛ., КВТ** | НАГНЕТАНИЕ | ВСАСЫВАНИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ДхШхВ, ММ*** | ВЕС, КГ*** | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСИВЕР **** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URN-4xH405CC | 38,76 | 19,4 | 1 1/8 | 2x1 3/8 | 2400x1000x1300 | 603 | URN - 63,0-1 1/8 |
| URN-4xH505CC | 46,68 | 22,88 | 1 1/8 | 2x1 3/8 | 2400x1000x1300 | 603 | URN - 63,0-1 1/8 |
| URN-4xH705CC | 55,24 | 26,52 | 1 3/8 | 2x1 5/8 | 2400x1000x1300 | 603 | URN - 80,0-1 1/8 |
| URN-4xH755CC | 63,96 | 30,44 | 1 3/8 | 2x1 5/8 | 2400x1000x1300 | 603 | URN - 100,0-1 3/8 |
| URN-4xH1002CC | 74,84 | 34,08 | 1 3/8 | 2x1 5/8 | 2650x1000x1450 | 750 | URN - 100,0-1 3/8 |
| URN-4xH1003CC | 84,92 | 39,48 | 1 5/8 | 2x2 1/8 | 2650x1000x1450 | 750 | URN - 100,0-1 3/8 |
| URN-4xH1201CC | 88 | 39,76 | 1 5/8 | 2x2 1/8 | 2900x1100x1450 | 900 | URN - 100,0-1 3/8 |
| URN-4xH1501CC | 101,8 | 47,24 | 1 5/8 | 2x2 1/8 | 2900x1100x1450 | 900 | URN - 120,0-1 5/8 |
| URN-4xH2001CC | 118,12 | 54,6 | 1 5/8 | 2x2 1/8 | 2900x1100x1450 | 900 | URN - 160,0-1 5/8 |
| URN-4xH2201CC | 133,84 | 61,68 | 2 1/8 | 2x2 5/8 | 2900x1100x1450 | 900 | URN - 160,0-2 1/8 |
| URN-4xH2500CC | 151,12 | 68,32 | 2 1/8 | 2x2 5/8 | 3150x1150x1650 | 1400 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-4xH3000CC | 170,56 | 77,28 | 2 1/8 | 2x2 5/8 | 3150x1150x1650 | 1400 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-4xH3200CC | 184,2 | 82,52 | 2 1/8 | 2x2 5/8 | 3150x1150x1650 | 1400 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-4xH3400CC | 199,92 | 92,28 | 2 1/8 | 2x2 5/8 | 3150x1150x1650 | 1400 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-4xH3500CC | 222,88 | 103,76 | 2 1/8 | 2x3 1/8 | 3350x1300x1650 | 1650 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-4xH4000CC | 247 | 116,2 | 2 5/8 | 2x3 1/8 | 3350x1300x1650 | 1650 | URN - 250,0-2 5/8 |
| URN-4xH4500CC | 267,12 | 123,08 | 2 5/8 | 2x3 1/8 | 3350x1300x1650 | 1650 | URN - 250,0-2 5/8 |
| URN-4xH5000CC | 295,72 | 136,52 | 2 5/8 | 2x3 1/8 | 3350x1300x1650 | 1650 | URN - 2x160,0-2 5/8 |
| URN-4xH5500CC | 318,6 | 147,04 | 2 5/8 | 2хДу100 | 3650x1300x1650 | 1850 | URN - 2x160,0-2 5/8 |
| URN-4xH6000CC | 357,92 | 163,44 | 3 1/8 | 2хДу100 | 3650x1300x1650 | 1850 | URN - 2x200,0-3 1/8 |
| URN-4xH7500CC | 387,28 | 178,88 | 3 1/8 | 2хДу100 | 3650x1300x1650 | 1850 | URN - 2x200,0-3 1/8 |
| URN-4xH8001CC | 433,2 | 199,92 | 3 1/8 | 2хДу100 | 3650x1300x1650 | 1850 | URN - 2x200,0-3 1/8 |
| URN-4xH9000CC | 473,2 | 218,08 | 3 1/8 | 2хДу100 | 3650x1300x1650 | 1850 | URN - 2x200,0-3 1/8 |

* ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ РЕЖИМА -10 КИПЕНИЯ И 45 КОНДЕНСАЦИИ
** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ АГРЕГАТА В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УЧЕТА ВЕНТИЛЯТОРОВ КОНДЕНСАТОРА
*** ГАБАРИТЫ И ВЕС УКАЗАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОПЦИЙ, ОРИЕНТИРОВОЧНО
**** РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСИВЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ, С УКАЗАНИЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ И ОБЪЕМА
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМ. В РАЗДЕЛЕ РЕСИВЕРА

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НТ 4-Х КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

## НА КОМПРЕССОРЕ DORIN

| МОДЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА | Qхол. (-35/45), КВТ* | РЭЛ., КВТ** | НАГНЕТАНИЕ | ВСАСЫВАНИЕ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ДхШхВ, ММ*** | ВЕС, КГ*** | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСИВЕР **** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URN-4xH2000CS | 71,2 | 49,4 | 1 5/8 | 2x2 5/8 | 3150x1150x1650 | 1400 | URN - 160,0-1 5/8 |
| URN-4xH2500CS | 79,96 | 55 | 1 5/8 | 2x2 5/8 | 3150x1150x1650 | 1400 | URN - 160,0-1 5/8 |
| URN-4xH2700CS | 87,92 | 59,8 | 1 5/8 | 2x2 5/8 | 3150x1150x1650 | 1400 | URN - 160,0-1 5/8 |
| URN-4xH2900CS | 96,08 | 66,84 | 1 5/8 | 2x2 5/8 | 3150x1150x1650 | 1400 | URN - 160,0-1 5/8 |
| URN-4xH3000CS | 106,68 | 71,68 | 1 5/8 | 2x2 5/8 | 3350x1300x1650 | 1650 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-4xH3500CS | 119,92 | 80,72 | 2 1/8 | 2x3 1/8 | 3350x1300x1650 | 1650 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-4xH4000CS | 129,84 | 88,28 | 2 1/8 | 2x3 1/8 | 3350x1300x1650 | 1650 | URN - 200,0-2 1/8 |
| URN-4xH4500CS | 141,6 | 94,92 | 2 1/8 | 2x3 1/8 | 3350x1300x1650 | 1650 | URN - 250,0-2 1/8 |
| URN-4xH5000CS | 150,48 | 99,52 | 2 1/8 | 2x3 1/8 | 3650x1300x1650 | 1850 | URN - 250,0-2 1/8 |
| URN-4xH5500CS | 168,76 | 112,12 | 2 1/8 | 2xДу100 | 3650x1300x1650 | 1850 | URN - 250,0-2 1/8 |
| URN-4xH6000CS | 182,8 | 123,54 | 2 5/8 | 2xДу100 | 3650x1300x1650 | 1850 | URN - 2x160,0-2 5/8 |
| URN-4xH7501CS | 203,48 | 135,36 | 2 5/8 | 2xДу100 | 3650x1300x1650 | 1850 | URN - 2x160,0-2 5/8 |
| URN-4xH8000CS | 223,96 | 147,36 | 2 5/8 | 2xДу100 | 3650x1300x1650 | 1850 | URN - 2x200,0-2 5/8 |

* ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ РЕЖИМА -35 КИПЕНИЯ И 45 КОНДЕНСАЦИИ
** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ АГРЕГАТА В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УЧЕТА ВЕНТИЛЯТОРОВ КОНДЕНСАТОРА
*** ГАБАРИТЫ И ВЕС УКАЗАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОПЦИЙ, ОРИЕНТИРОВОЧНО
**** РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСИВЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ, С УКАЗАНИЕМ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ И ОБЪЕМА
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМ В РАЗДЕЛЕ РЕСИВЕРА

# РЕСИВЕРНЫЕ СТАНЦИИ

## ОПИСАНИЕ

**РЕСИВЕРНАЯ СТАНЦИЯ** – ЭТО ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ ПРЯМОГО ИСПАРЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА. СТАНЦИИ ОТВЕЧАЮТ ЗА ПРИЕМ, ХРАНЕНИЕ И ЗАКАЧКУ РАБОЧЕГО ВЕЩЕСТВА В ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР. РЕСИВЕРНЫЕ СТАНЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СОВМЕСТНО С МНОГОКОМПРЕССОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ, ОДНОКОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ ОСНАЩАЮТСЯ СВОИМИ РЕСИВЕРАМИ.

РЕСИВЕРНЫЕ СТАНЦИИ МОГУТ БЫТЬ СМОНТИРОВАНЫ КАК В СОСТАВЕ УСТАНОВКИ, ТАК И ОТДЕЛЬНО.
РЕСИВЕРНАЯ СТАНЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИЗДЕЛИЕ ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ. ВСЕ УЗЛЫ РАЗМЕЩЕНЫ НА ЕДИНОЙ РАМЕ И СОЕДИНЕНЫ ТРУБОПРОВОДАМИ. КОНТУР ИСПЫТАН НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. ВСЕ ОТВЕРСТИЯ ЗАГЛУШЕНЫ.

## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО РЕСИВЕРОВ
- РАМА
- ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ СО СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ НА КАЖДЫЙ РЕСИВЕР
- ИНДИКАТОР ВЛАЖНОСТИ НА КАЖДЫЙ РЕСИВЕР
- ОБЩИЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
- ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ
- ЗАПРАВОЧНЫЙ ВЕНТИЛЬ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА
- КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПАСПОРТА НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА И СПЕЦИФИКАЦИЯ)

## РАСШИФРОВКА КОДА МОДЕЛИ

| UR | Nx | 160 | 218 | ДУ | ДК | ДПК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**1** ОБЩЕЕ НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА РЕСИВЕРНЫХ СТАНЦИЙ
**2** КОЛИЧЕСТВО РЕСИВЕРОВ
**3** ОБЪЁМ УСТАНОВЛЕННЫХ РЕСИВЕРОВ
**4** ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ
**5...7** УСТАНОВЛЕННЫЕ ОПЦИИ

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

**ДУ** **УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ ФРЕОНА**
НЕОБХОДИМА ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ В СЛУЧАЕ НЕДОСТАТКА ФРЕОНА В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ КОНТУРЕ

**ДК** **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ**
ЗАПАСНЫЕ ВСТАВКИ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ. НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ОТРАБОТАВШИХ ВСТАВОК

**ДПК** **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН**
НЕОБХОДИМ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СРАБОТАВШЕГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА, ПОСТАВЛЯЕТСЯ С АГРЕГАТОМ

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД РЕСИВЕРНЫХ СТАНЦИЙ

| МОДЕЛЬ РЕСИВЕРА | ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР, ДхШхВ ММ.* | ВЕС, КГ* | ОБЪЕМ, Л | КОЛ-ВО СМОТРОВЫХ СТЁКОЛ НА РЕСИВРЕНОЙ СТАНЦИИ |
|---|---|---|---|---|
| URN - 25-3/4 | 474x462x870 | 55 | 25 | 1 |
| URN - 25-5/8 | 474x462x870 | 53 | 25 | 1 |
| URN - 32,5-3/4 | 474x462x1100 | 67 | 32,5 | 1 |
| URN - 32,5-5/8 | 474x462x1100 | 65 | 32,5 | 1 |
| URN - 40,0-5/8 | 474x462x1200 | 70 | 40 | 2 |
| URN - 40,0-7/8 | 474x462x1200 | 68 | 40 | 2 |
| URN - 50,0-3/4 | 655x560x820 | 77 | 50 | 2 |
| URN - 50,0-7/8 | 655x560x820 | 79 | 50 | 2 |
| URN - 63,0-1 1/8 | 655x560x1150 | 86 | 63 | 2 |
| URN - 63,0-7/8 | 655x560x1150 | 85 | 63 | 2 |
| URN - 80,0-1 1/8 | 800x710x1460 | 94,5 | 80 | 2 |
| URN - 80,0-7/8 | 800x710x1460 | 93,5 | 80 | 2 |
| URN - 100,0-1 1/8 | 800x710x1350 | 101 | 100 | 3 |
| URN - 100,0-1 3/8 | 800x710x1350 | 104 | 100 | 3 |
| URN - 120,0-1 3/8 | 800x710x1670 | 110 | 120 | 3 |
| URN - 120,0-1 5/8 | 800x710x1670 | 113 | 120 | 3 |
| URN - 160,0-1 5/8 | 900x810x1200 | 131 | 160 | 3 |
| URN - 160,0-2 1/8 | 900x810x1200 | 136 | 160 | 3 |
| URN - 200,0-2 1/8 | 900x810x1500 | 146 | 200 | 3 |
| URN - 250,0-2 1/8 | 900x810x1850 | 167 | 250 | 3 |
| URN - 250,0-2 5/8 | 900x810x1850 | 173 | 250 | 3 |
| URN - 2x160,0-2 5/8 | 1400x830x1420 | 235 | 320 | 3 |
| URN - 2x160,0-3 1/8 | 1400x830x1420 | 241 | 320 | 3 |
| URN - 2x200,0-2 5/8 | 1400x830x1420 | 302 | 400 | 3 |
| URN - 2x200,0-3 1/8 | 1400x830x1500 | 305 | 400 | 3 |
| URN - 2x250,0-2 5/8 | 1400x830x1850 | 370 | 500 | 3 |
| URN - 2x250,0-3 1/8 | 1400x830x1850 | 376 | 500 | 3 |
| URN - 3x200,0-3 1/8 | 2000x900x1850 | 450 | 600 | 3 |
| URN - 3x250,0-3 1/8 | 2000x900x1850 | 530 | 750 | 3 |
| URN - 3x250,0-DN100 | 2200x1000x1850 | 555 | 750 | 3 |
| URN - 3x300,0-DN100 | 2200x1000x2200 | 610 | 900 | 3 |
| URN - 3x350,0-DN100 | 2200x1000x2500 | 630 | 1050 | 3 |
| URN - 3x350,0-DN125 | 2200x1000x2500 | 650 | 1050 | 3 |
| URN - 4x300,0-DN125 | 2800x1000x2200 | 680 | 1200 | 3 |

* ГАБАРИТЫ И ВЕС УКАЗАНЫ ДЛЯ ПУСТОГО РЕСИВЕРА, ОРИЕНТИРОВОЧНО

# КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

117186 МОСКВА
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ 25
8-495-744-0637
WWW.STORE.NORD-SM.RU